

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова» городского округа Самара

(наименование)

Корпус № 2. 443041, г. Самара, ул. Садовая, 143.

(адрес места расположения)

Муниципальная, образование.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Граница проходит по периметру отдельно стоящего 2-х этажного здания и ограждения вокруг двора, который выходит на ул. Красноармейскую и ул. Садовую.

(границы места массового пребывания людей)

Корпус № 2. Площадь-1169 кв.м., периметр-106,8 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

Средняя-60чел; максимальная-66чел

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

Корпус № 2 присвоена 3-я категория

(категория места массового пребывания людей)

ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре (Ленинский район) 443041, г. Самара, ул. Никитинская, 73 А; тел.372-44-40

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Общественная организация «Добровольная народная дружина городского округа Самара», 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 179, Литера А; командир-Андреанов Иван Павлович, тел.(846) 922-83-18,990-83-18; факс(846) 333-68-00.

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Здание расположено в Ленинском районе между улицами Ленинская и Садовая. Фасад здания выходит на ул. Садовую, на другой стороне которой находится административное здание старой постройки. С правой стороны

здания проходит улица Красноармейская. С левой стороны здания находится музей им. Алабина. Имеется дворик вокруг которого имеется ограждение. Въезд автотранспорта на территорию сада осуществляется через ворота (закрываются на замок). Ключ от ворот хранится у ответственного на пищеблоке.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей:
Нет

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей.

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Административное здание	Опасности не представляет	Со стороны фасада здания	30 м.
2.	Музей Алабина	Опасности не представляет	С левой стороны здания	100 м.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям:

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Центральный автовокзал	5,5 км
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/д станция Самара	1,5 км
3	Воздушный (аэропорты,	Военный аэродром	11,5 км

	аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	в Куйбышевском районе г. Самара(п.Кряж) Аэропорт Курумоч	60,5 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт Самара	2 км

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п /п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ЗАО «Самарагорэнергосбыт», 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 22. Директор-Тятов Евгений Евгеньевич. Тел.	Энергоснабжение здания	По вызову
2.	ООО «Самарские коммунальные системы», 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56. Директор-Ефанов Иван Александрович. Тел: 8(846)334-75-11; факс: 979-81-08.	Водоснабжение здания	По вызову
3.	Самарский филиал ОАО «Волжская ТГТ», 443110, г. Самара, ул. Челюскинцев, 16. Директор-Матюшкин Андрей Александрович. Тел: 8(846)334-35-02, факс: 8(846)279-78-02.	Теплоснабжение здания	По вызову
4.	ООО «Связь Телеком Строй-С», адрес: 443030, г. Самара, ул. Луцкая, 28, оф.3. Директор-Шайдуллина Рима Мухаметзяновна. Тел. 8-987-438-19-70.	Техническое обслуживание АПС	Каждый месяц
5.	НП «Содействие развитию пожарной безопасности», 443013, г. Самара, ул. Киевская, 6, корпус 1. Директор-Куклина Мария Ивановна. Тел: 8(846)336-00-96, факс: 336-00-56.	Обслуживание системы передачи сигнала о срабатывании пожарной сигнализации	Каждый месяц

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей:

Количество сотрудников-10 чел., количество детей-56 чел..

(численность работников)

средняя-60 чел., максимальная-66 чел.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей:

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Теплоузел и коммуникации	1 чел.	Прорыв горячей воды

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а). Возможно совершение взрыва на 1-ом этаже и на территории учреждения, захват заложников, вывод из строя электрических коммуникаций, поджог корпуса.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций. иные ситуации)

б).Нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Возможно совершение взрыва на 1-ом этаже и на территории учреждения	от 10 до 20 чел.	Локальный (разрушение окон и дверей)
2.	Захват заложников	до 20чел.	
3.	Вывод из строя электрических коммуникаций	до 30 чел.	Локальный Вывод из строя электрощитов, (отключение света, остановка работы столовой)
4.	Поджог корпуса	до 30 человек	Локальный(уничтожение огнем имущества и оборудования)

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

- Отдел полиции № 5 Ленинского района 372-44-00
- ООО ЧОО «Омега» ГБР Крашенинников Е.В., 8(846) 276-02-98, 276-02-97, лицензия № 002012 от 13.11.2012 г., срок действия до 13.11.2017 г.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) группа задержания УВО, 2 чел., круглосуточно

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Нет

(наличис и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост УВО	1	2
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего	1	2

д). Общественная организация «Добровольная народная дружина городского округа Самара», 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 179, Литера А;
командир- Андрианов Иван Павлович, тел.(846) 922-83-18,990-83-18;
факс(846) 333-68-00.

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) Нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи:

Нет

(между постами: телефоны, радиостанции)

На объекте имеется городская связь

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ООО ЧОО "Аспект"-тел.8(846)270-56-26,8(846)244-09-73;

ГБР от ООО ЧОО "Омега"-тел.8(846) 276-02-98;

Оперативная служба города-тел.8(846)332-29-95,8(846)333-77-79;

Оперативная служба Ленинского района-тел.8(846)310-15-00;

Оперативный дежурный ГО и ЧС области-тел.8(846)332-04-04,
8(846)332-2-08;

Оперативный дежурный ГО и ЧС города-тел.8(846)930-81-12,
8(846)372-58-20;

Пожарная служба-тел.01,112(для сотовых),8(846)336-13-38,
8(846)338-37-17;

Водоканал-тел.8(846)336-86-51;

Теплосети-тел.8(846)224-95-51;

Электросети-тел.8(846)260-13-31.

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

Отдел полиции № 5 Ленинского района 372-44-40

Пожарная служба 01, 112(сотовый), 336-13-38, 338-37-17.

Дежурная часть Управления МВД России по г.Самаре, 373-76-40

Пожарная часть № 1(Чернореченская, 55), 338-87-17

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Ленинского района г.о. Самара- (846) 310-34-00

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Городские электросети, г.Самара, ул.Гагарина,22, тел. 260-13-31, расстояние – 6 км.

Самарские коммунальные системы, г.Самара, ул.Луначарского, 56, тел.336-14-02, расстояние -4 км.

Предприятие тепловых сетей, г.Самара, ул.Челюскинцев, 16, 334-46-88, расстояние – 4км.

ГБУЗ «Самарская станция скорой медицинской помощи», ул.Больничная, тел. 03, 263-32-43 расстояние -1 км.

Единая дежурно- диспетчерская служба городского округа Самара по администрации Ленинского района городского округа Самара ул. Садовая 243, тел.310-15-00, расстояние-7 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Имеется ограждение со стороны улиц Красноармейской и Садовой.

Конструкция и параметры ограждения: высота -1,5 м, общая протяженность-75 м (материал – дерево). Въездные ворота –металлические, на металлических опорах (трубы), ширина-3,5 м, высота-1,5 м, с встроенной калиткой, закрывающейся на навесной замок. Видеонаблюдения нет .Освещено по фасаду здания- уличными фонарями, которые располагаются на столбах по ул. Садовой.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:

Имеется АПС, обеспечивающая доведение сигналов о возникновении пожаров на пультах подразделений пожарной охраны без участия работников образовательной организации и 4 огнетушителя

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения.

в) система оповещения и управления эвакуацией:

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией:

Установлена автоматическая система речевого оповещения типа СОУЭ
3, имеются планы эвакуации.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Теплоузел и коммуникации	Ограничен допуск	замок	выполняется	достаточно	

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а). Не достаточны

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б).

1. Необходимо обеспечить контроль за соблюдением требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, провести дополнительные тренировки с персоналом учреждения по действиям при угрозе террористического акта и других ЧС.

2. установка технических средств видеонаблюдения корпуса № 2

3. Установить кнопку экстренного вызова полиции ПЦО № 5 УВО по г.Самаре ФФГКУ УВО МВД России по Самарской области (Никитинская 73 А т. 332-55-56)

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) необходимо выделение финансирования на установление видеонаблюдения корпуса № 2, переподключение тревожной кнопки С ГБР на полицию.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)


14. Дополнительная информация:

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ Школа № 12



(подпись)

Е.В.Горячева

(ф.и.о.)

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

План схема места массового пребывания людей МБОУ Школа № 12
 Корпус № 2-(дошкольное отделение)




 - местоположение МБОУ Школа №12

Схемы коммуникаций места массового пребывания
людей(водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения) МБОУ
Школа № 12 (корпус № 2)

1. Схема системы водоснабжения
2. Схема системы электроснабжения
3. Схема системы теплоснабжения


Схема системы водоснабжения
МБОУ Школа № 12 (дошкольное отделение)

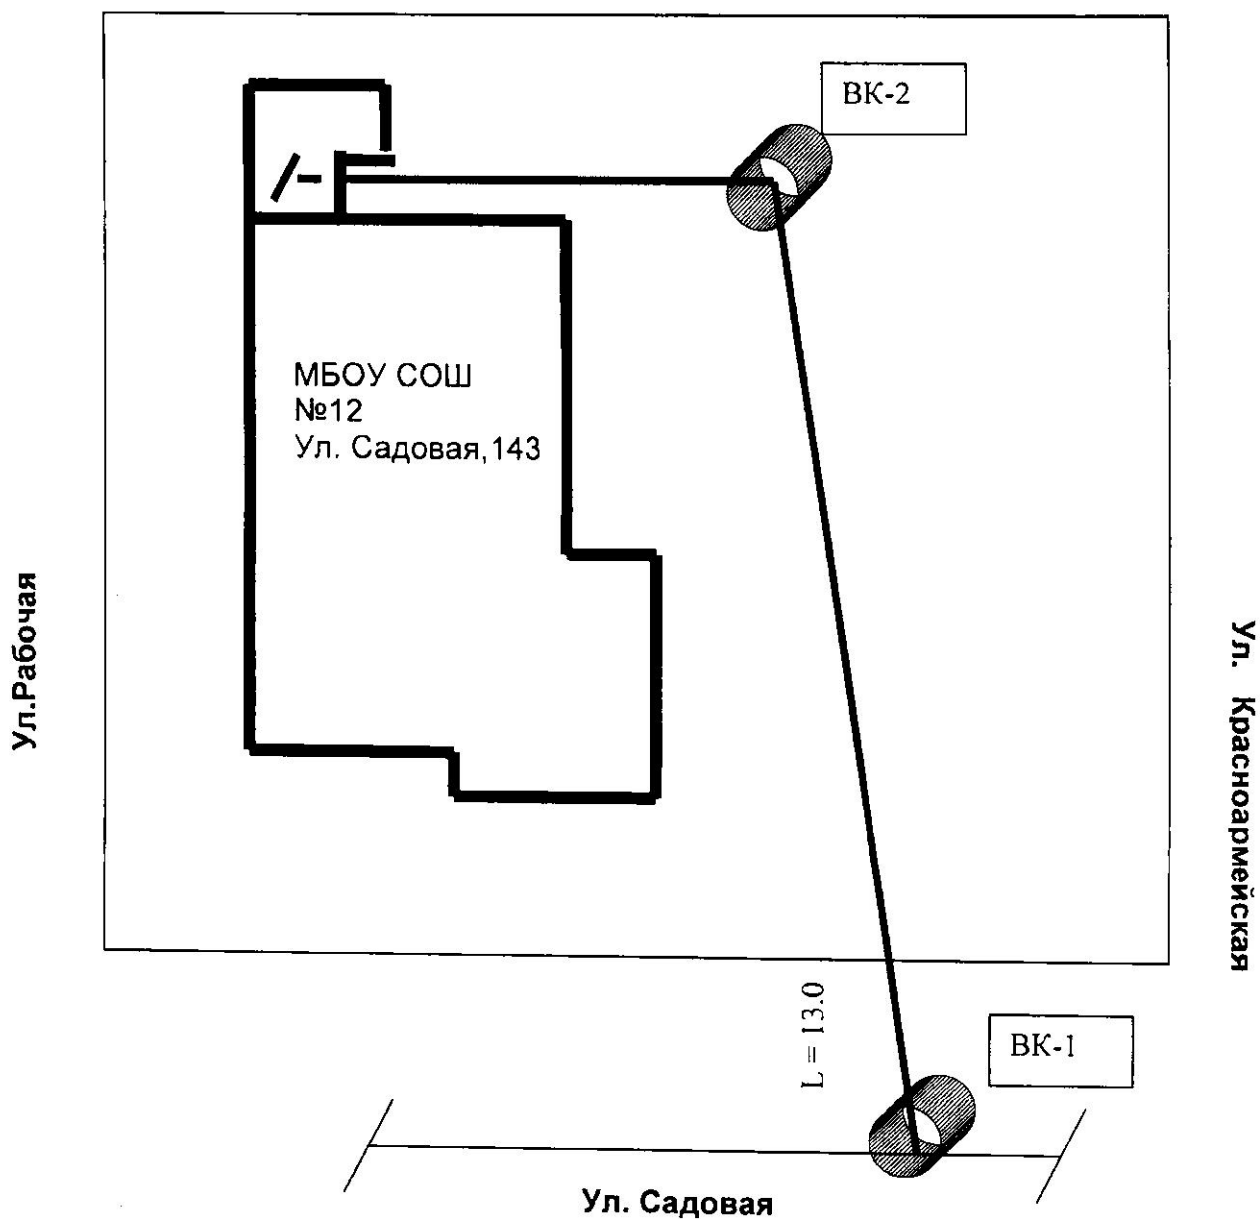

Зам. директора по АХЧ
« » 20 г.

А.В. Швецов


**Схема системы электроснабжения
МБОУ Школа № 12(дошкольное отделение)**

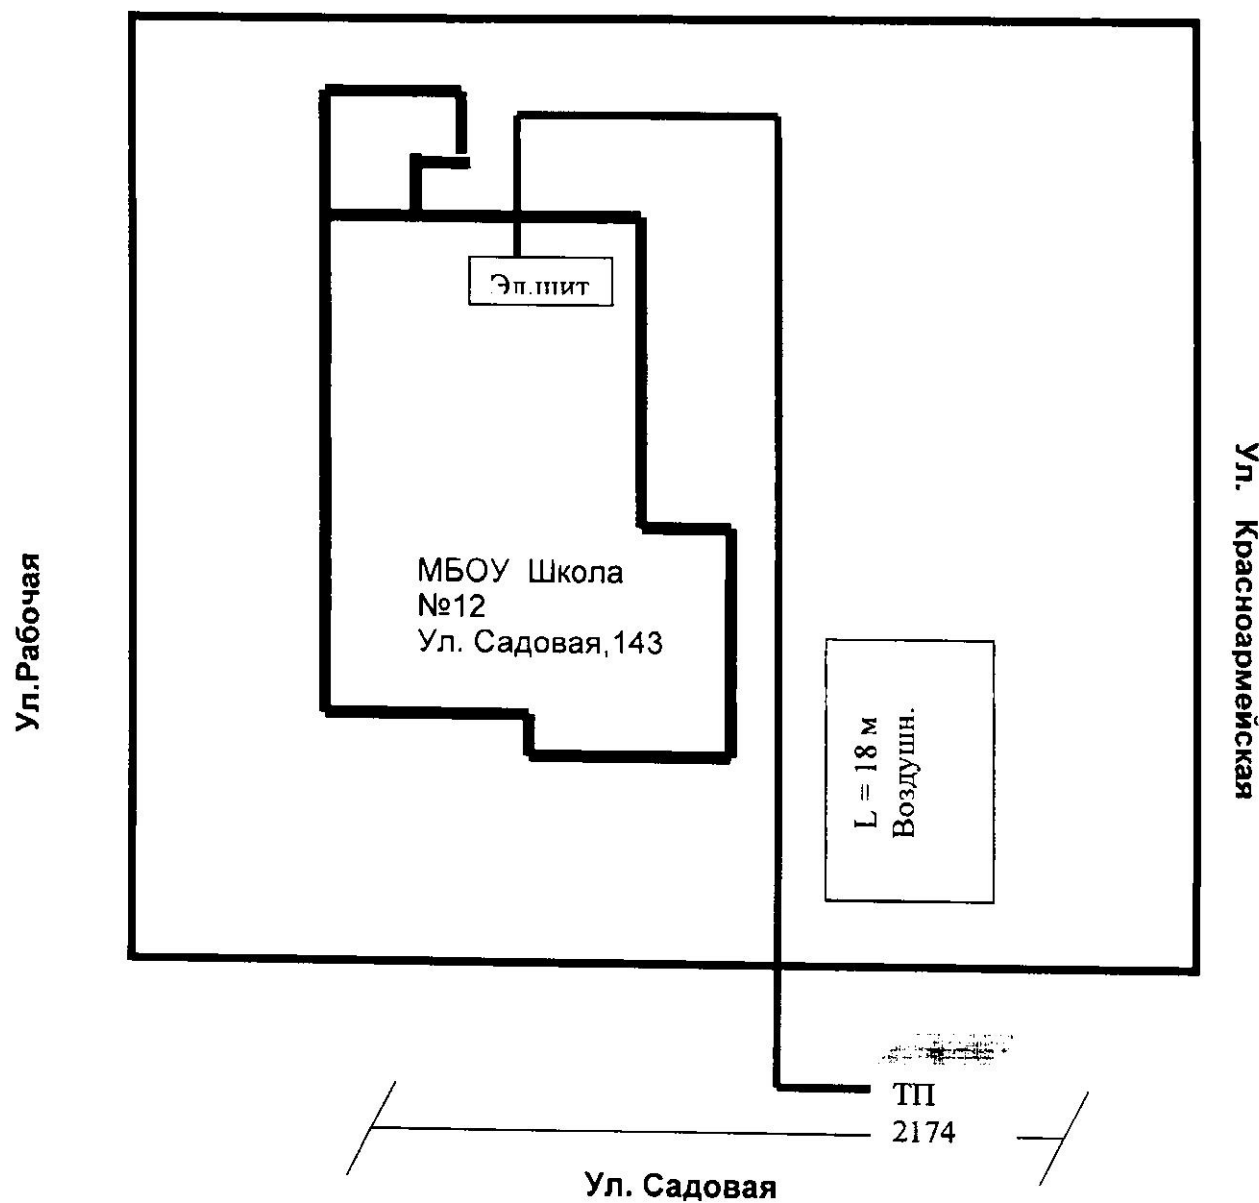

Зам. директора по АХЧ
«___» _____ 20__ г.

А.В. Швецов

**Схема системы отопления (теплоснабжения)
МБОУ Школа №12 (дошкольное отделение)**

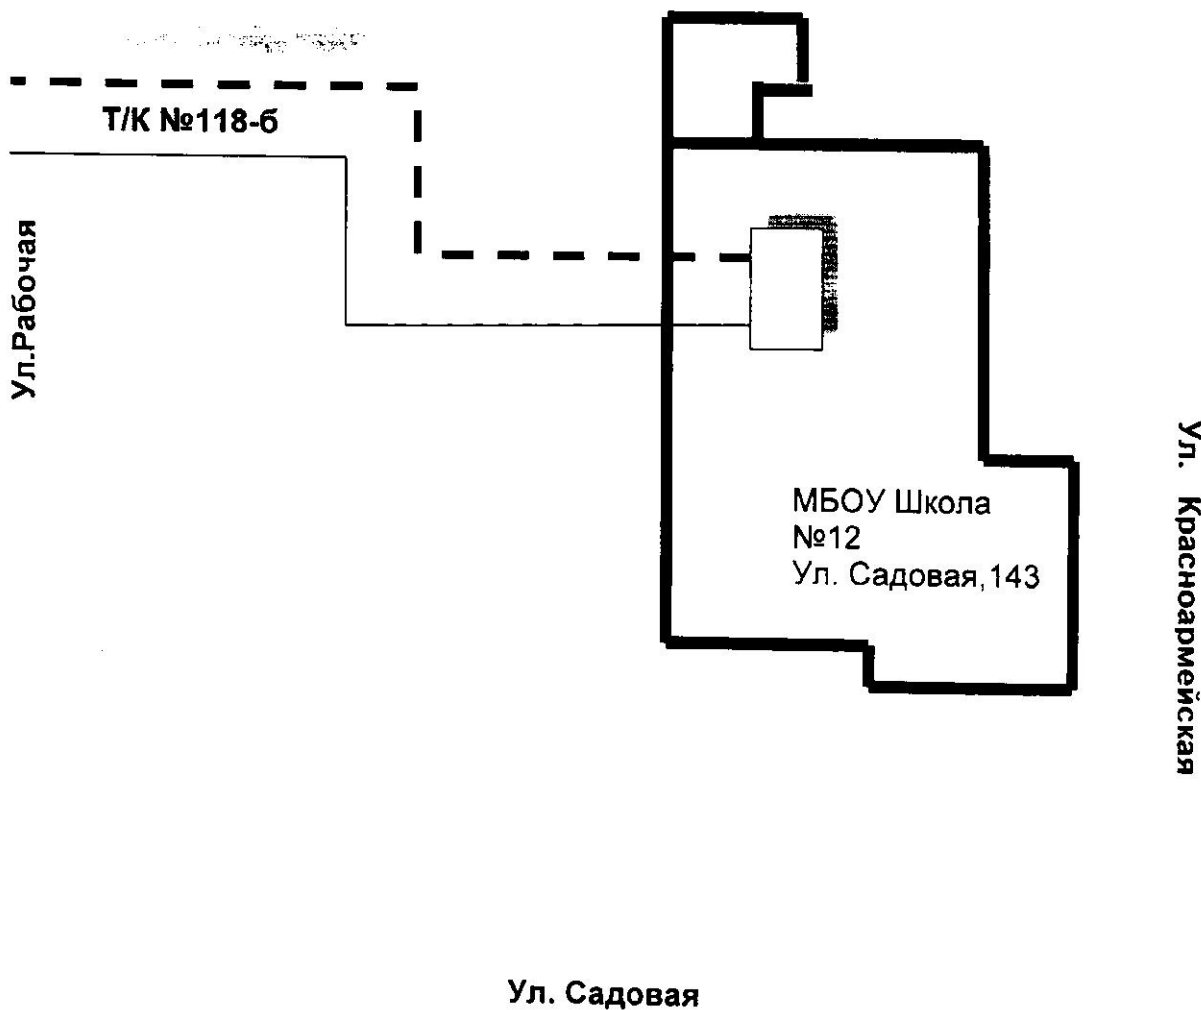

Зам. директора по АХЧ
«___» _____ 20__ г.

А.В. Швецов